

Nazwa i adres organu

STAROSTA POLICKI  
ul. Tanowska 8  
72-010 Police

Oznaczenie kancelaryjne wniosku

GK.6630.114.2015 ZAŁ. NR 4

# PROTOKÓŁ NARADY KORDYNACYJNEJ

# ODPIS

1. Imię i nazwisko/Nazwa oraz inne dane identyfikujące wnioskodawcę

Gmina Dobra  
ul. Szczecińska 16a  
72-003 Dobra

3. Data narady

18.03.2015 r. / 2015 -04- 01

4. Miejsce narady

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru  
Starostwa Powiatowego w Policach  
ul. Kresowa 32, 34, 72-010 Police

2. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe przewodniczącego narady

Tadeusz Łukasik, Geodeta Powiatowy

5. Sposób przeprowadzenia narady

- ☒ na miejscu  
☐ za pomocą środków komunikacji elektronicznej

7. Opis przedmiotu narady

Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu: sieć wodociągowa WZOR 2 przytłumiony

Powiat: policki

Gmina: Dobra

Obręb ew.: Wolczkowo

Działki ew.: 1

8. Stanowiska uczestników narady

Przewodniczący narady koordynacyjnej

mgr inż. Tadeusz Łukasik  
Naczelnik Wydziału  
Geodezji, Kartografii i Katastru

Enea Operator Sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Szczecin, ul. Derdowskiego 2, 71-178 Szczecin

Enea Operator Sp. z o.o.

Rejon Dystrybucji Szczecin  
Starczy Specjalista ds. Rozwoju

Uzgodnić z RD Szczecin  
Adam Ciastek  
Rejon Dystrybucji Szczecin  
Dział Rozwoju / Inwestycji  
Starczy Specjalista ds. Rozwoju

Adam Ciastek  
Uzgodniono z uwagami

Data: 25.03.2015 Odpis: .....

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Poznaniu, Zakład w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin (2)

Z uwagami bez uwag Nr 1, 2, 5.

KIEROWNIK TECHNICZNY  
RDG Szczecin Północ

podpis

Orange Polska SA (3)

Miroslaw Strzelec

Niedbany.

Gmina Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra

Uzgodniono

Inne uwagi

Wodociąg Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie, ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów

nie uzgodniono. Dokumentacja będzie  
poprawiona przez projektanta

KIEROWNIK  
Działu Eksploatacji

KIEROWNIK  
Działu Eksploatacji

mgr inż. Iwona Szwed  
Upr. bud. ZAP/0182/OWOS/08

Zakład Energetyczny Szczecin - Oświetlenie Ulic Sp. z o.o., ul. 100 Stycznia 34, 74-080 Szczecin

Upr. bud. ZAP/0182/OWOS/08

Niedbany.

40-2105

#### Uwagi przewodniczącego narady

1. Wszystkie punkty osnowy geodezyjnej znajdujące się w zakresie opracowania projektowego podlegają ochronie. Zniszczenie bądź uszkodzenie znaku geodezyjnego jest wykroczeniem i podlega karze grzywny – art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, ze zm.).
2. Granice geodezyjne działki nr 1, w zakresie opracowania projektowego, nie spełniają standardów dokładnościowych wynikających z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572).
3. Projekt uzgadnia się pod warunkiem indywidualnego uzyskania uzgodnienia z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Szczecinie, ul. Potulicka 1a.

#### Uwagi branżowe

##### (1) Enea Operator Sp. z o.o., Oddział w Szczecinie:

1. Zbliżenia, skrzyżowania z sieciami energetycznymi zabezpieczyć i wykonać zgodnie z obowiązującymi normami PN-76/E-05125 i PN-E-05100-1/98.
2. Przy zbliżeniu, kolizji z kablami energetycznymi, prace ziemne prowadzić ręcznie z zachowaniem dużej ostrożności – kable zabezpieczyć zgodnie z PN-76/E-05125.
3. Przed rozpoczęciem prac należy ponownie sprawdzić w Rejonie Szczecin aktualny przebieg sieci energetycznych będących w zarządzie ENEA Operator Sp. z o.o., następnie wykonać przekopy próbne w celu ustalenia zgodności przebiegu sieci naniesionych na mapach ze stanem faktycznym.
4. Na 3 dni przed rozpoczęciem prac ziemnych należy zawiadomić RE Szczecin.
5. Uzgodniono w zakresie sieci energetycznych do 15 kV włącznie.
6. W przypadku, gdy na obszarze objętym opracowaniem występują sieci o napięciu wyższym niż 15 kV, należy uzgodnić plansze koordynacyjną z odpowiednimi instytucjami zarządzającymi tymi sieciami.
7. W przypadku zmiany przeznaczenia terenów, przez które przebiegają istniejące linie napowietrzne 0,4 kV i 15 kV, należy dostosować obostrzenia ww. linii zgodnie z normą PN-E-05100-1/98 do nowego układu funkcjonalnego terenu.

##### (2) Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Poznaniu, Zakład w Szczecinie:

1. Skrzyżowanie z siecią gazową wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640). Roboty ziemne w strefach kontrolowanych istniejącej sieci gazowej prowadzić ręcznie z zachowaniem ostrożności.
2. Na min. 7 dni przed terminem rozpoczęcia robót powiadomić odpowiedni RDG: Szczecin Północ ul. Mickiewicza 144, 71-153 Szczecin, e-mail: rdg.szczecinpolnoc@poznan.psgaz.pl, tel. 91-42-47-266, faks 91-48-77-621 lub Szczecin Południe ul. Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin, e-mail: rdg.szczecinpoludnie@poznan.psgaz.pl, tel. 91-42-47-269, faks 91-48-25-395.
3. Projekt budowlany (rozwiązanie techniczne) sieci gazowej należy uzgodnić w PSG Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu, Zakład w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin.
4. Projekt przyłącza gazowego należy wraz z zawiadomieniem zamiaru rozpoczęcia prac przedłożyć minimum na 7 dni przed rozpoczęciem robót w RDG celem sprawdzenia jego poprawności i kompletności.

##### (3) Orange Polska SA:

1. Przekazać plac budowy z Orange Polska SA. Prace w pobliżu urządzeń podziemnych Orange Polska SA prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
2. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami Orange Polska SA zachować odległości wynikające z polskich i branżowych norm.
3. Przed rozpoczęciem prac ziemnych, ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury Orange Polska SA, metodą przekopu próbnego. W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem pracownika Orange Polska SA.
4. Przed zasypaniem skrzyżowań projektowanej infrastruktury z urządzeniami Orange Polska SA, zgłosić ten fakt celem sprawdzenia poprawności wykonania prac.
5. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urządzeniami Orange Polska SA, można usunąć po uzyskaniu zgody Orange Polska SA, na wyłączny koszt Inwestora.
6. Uszkodzenia infrastruktury powstałe w trakcie prac ziemnych, będą naprawione na wyłączny koszt Inwestora.
7. Dokonać regulacji wjazdu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzędne wysokościowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w trakcie prac elementów studni na koszt Inwestora.
8. Projektowane studnie kablowe należy umiejscowić w odległości co najmniej 0,5 mb od studni będących własnością Orange Polska SA. Zachować minimum 0,5 metra przy zbliżeniach z istniejącą kanalizacją kablową Orange Polska SA.
9. Na etapie wykonawstwa należy zastosować pokrywy studni kablowych z logo innym od używanego przez Orange Polska SA.
10. Zakończenie zadania inwestycyjnego wymaga zgłoszenia do Orange Polska SA, celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidłowości wykonania prac w pobliżu infrastruktury nadziemnej i podziemnej Orange Polska SA.



OZNACZENIA:

- Ø160mm
- PROJEKTOWANA SIEĆ WODOCIĄGOWA
- PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE
- HP1
- PROJEKTOWANY HYDRANT P. POŻ. NADZIEMNY
- Σ I Z150
- PROJEKTOWANA ZASUWA
- LOKALIZACJA I NUMER OTWORU GEOLOGICZNEGO
- GRANICA DZIAŁKI
- ZAPROJEKTOWANA LINIA OŚWIETLENIOWA
- WG. ODDZIELNEGO OPRACOWANIA
- ZAPROJEKTOWANY UKŁAD DROGOWY
- WG. ODDZIELNEGO OPRACOWANIA
- DRZEWO Z NUMEREM INWENTARYZACJI
- DRZEWO Z NUMEREM INWENTARYZACJI
- NIE ZNAJDUJĄCE SIĘ NA PODKŁADZIE
- GEODEZYJNYM NANIESIONE ORIENTACYJNIE
- SKUPINA KRZEWÓW, SAMOSIEJÓW I PODROSTU
- Z NUMEREM INWENTARYZACJI NIE ZNAJDUJĄCE SIĘ
- NA PODKŁADZIE GEODEZYJNYM NANIESIONE ORIENTACYJNIE

USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR  
LUCYNA KACZYŃSKA

71-051 Szczecin, ul. Zabuzajska 53a  
tel./fax. +48 91 483 51 34;  
e-mail: upin12@gmail.com


PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE/COPYRIGHTS RESERVED

Przedstawiony projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23.02.95)

Główny projektant:	Zakres i nr uprawnień	Podpis
mgr inż. ZBIGNIEW WOŹNIAK	upr. nr 282/Sz/83 specjalność instal-inż.	<i>Z. Woźniak</i>
Projektant:		Podpis
mgr inż. MACIEJ NOWAK	upr. nr ZAP/0083/POOS/14 specjalność instalacyjna b/o	<i>M. Nowak</i>
Sprawdzający:		Podpis
mgr inż. DARIUSZ SZUZA	upr. nr 583/Sz/94 specjalność instal-inż.	<i>D. Szuza</i>

Inwestor:	Gmina Dobra
Adres:	ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra
Tytuł:	Budowa wodociągu w ul. Łąkowej (dz. nr 1 dr obr.0017 Wólczkowo) w miejscowości Wólczkowo, Gmina Dobra

Branża: SIECI SANITARNE	Faza: PROJEKT BUDOWLANY
Nazwa rysunku:	PLAN SYTUACYJNY
Skala:	1:500
Data:	02.2015
Nr rys:	1

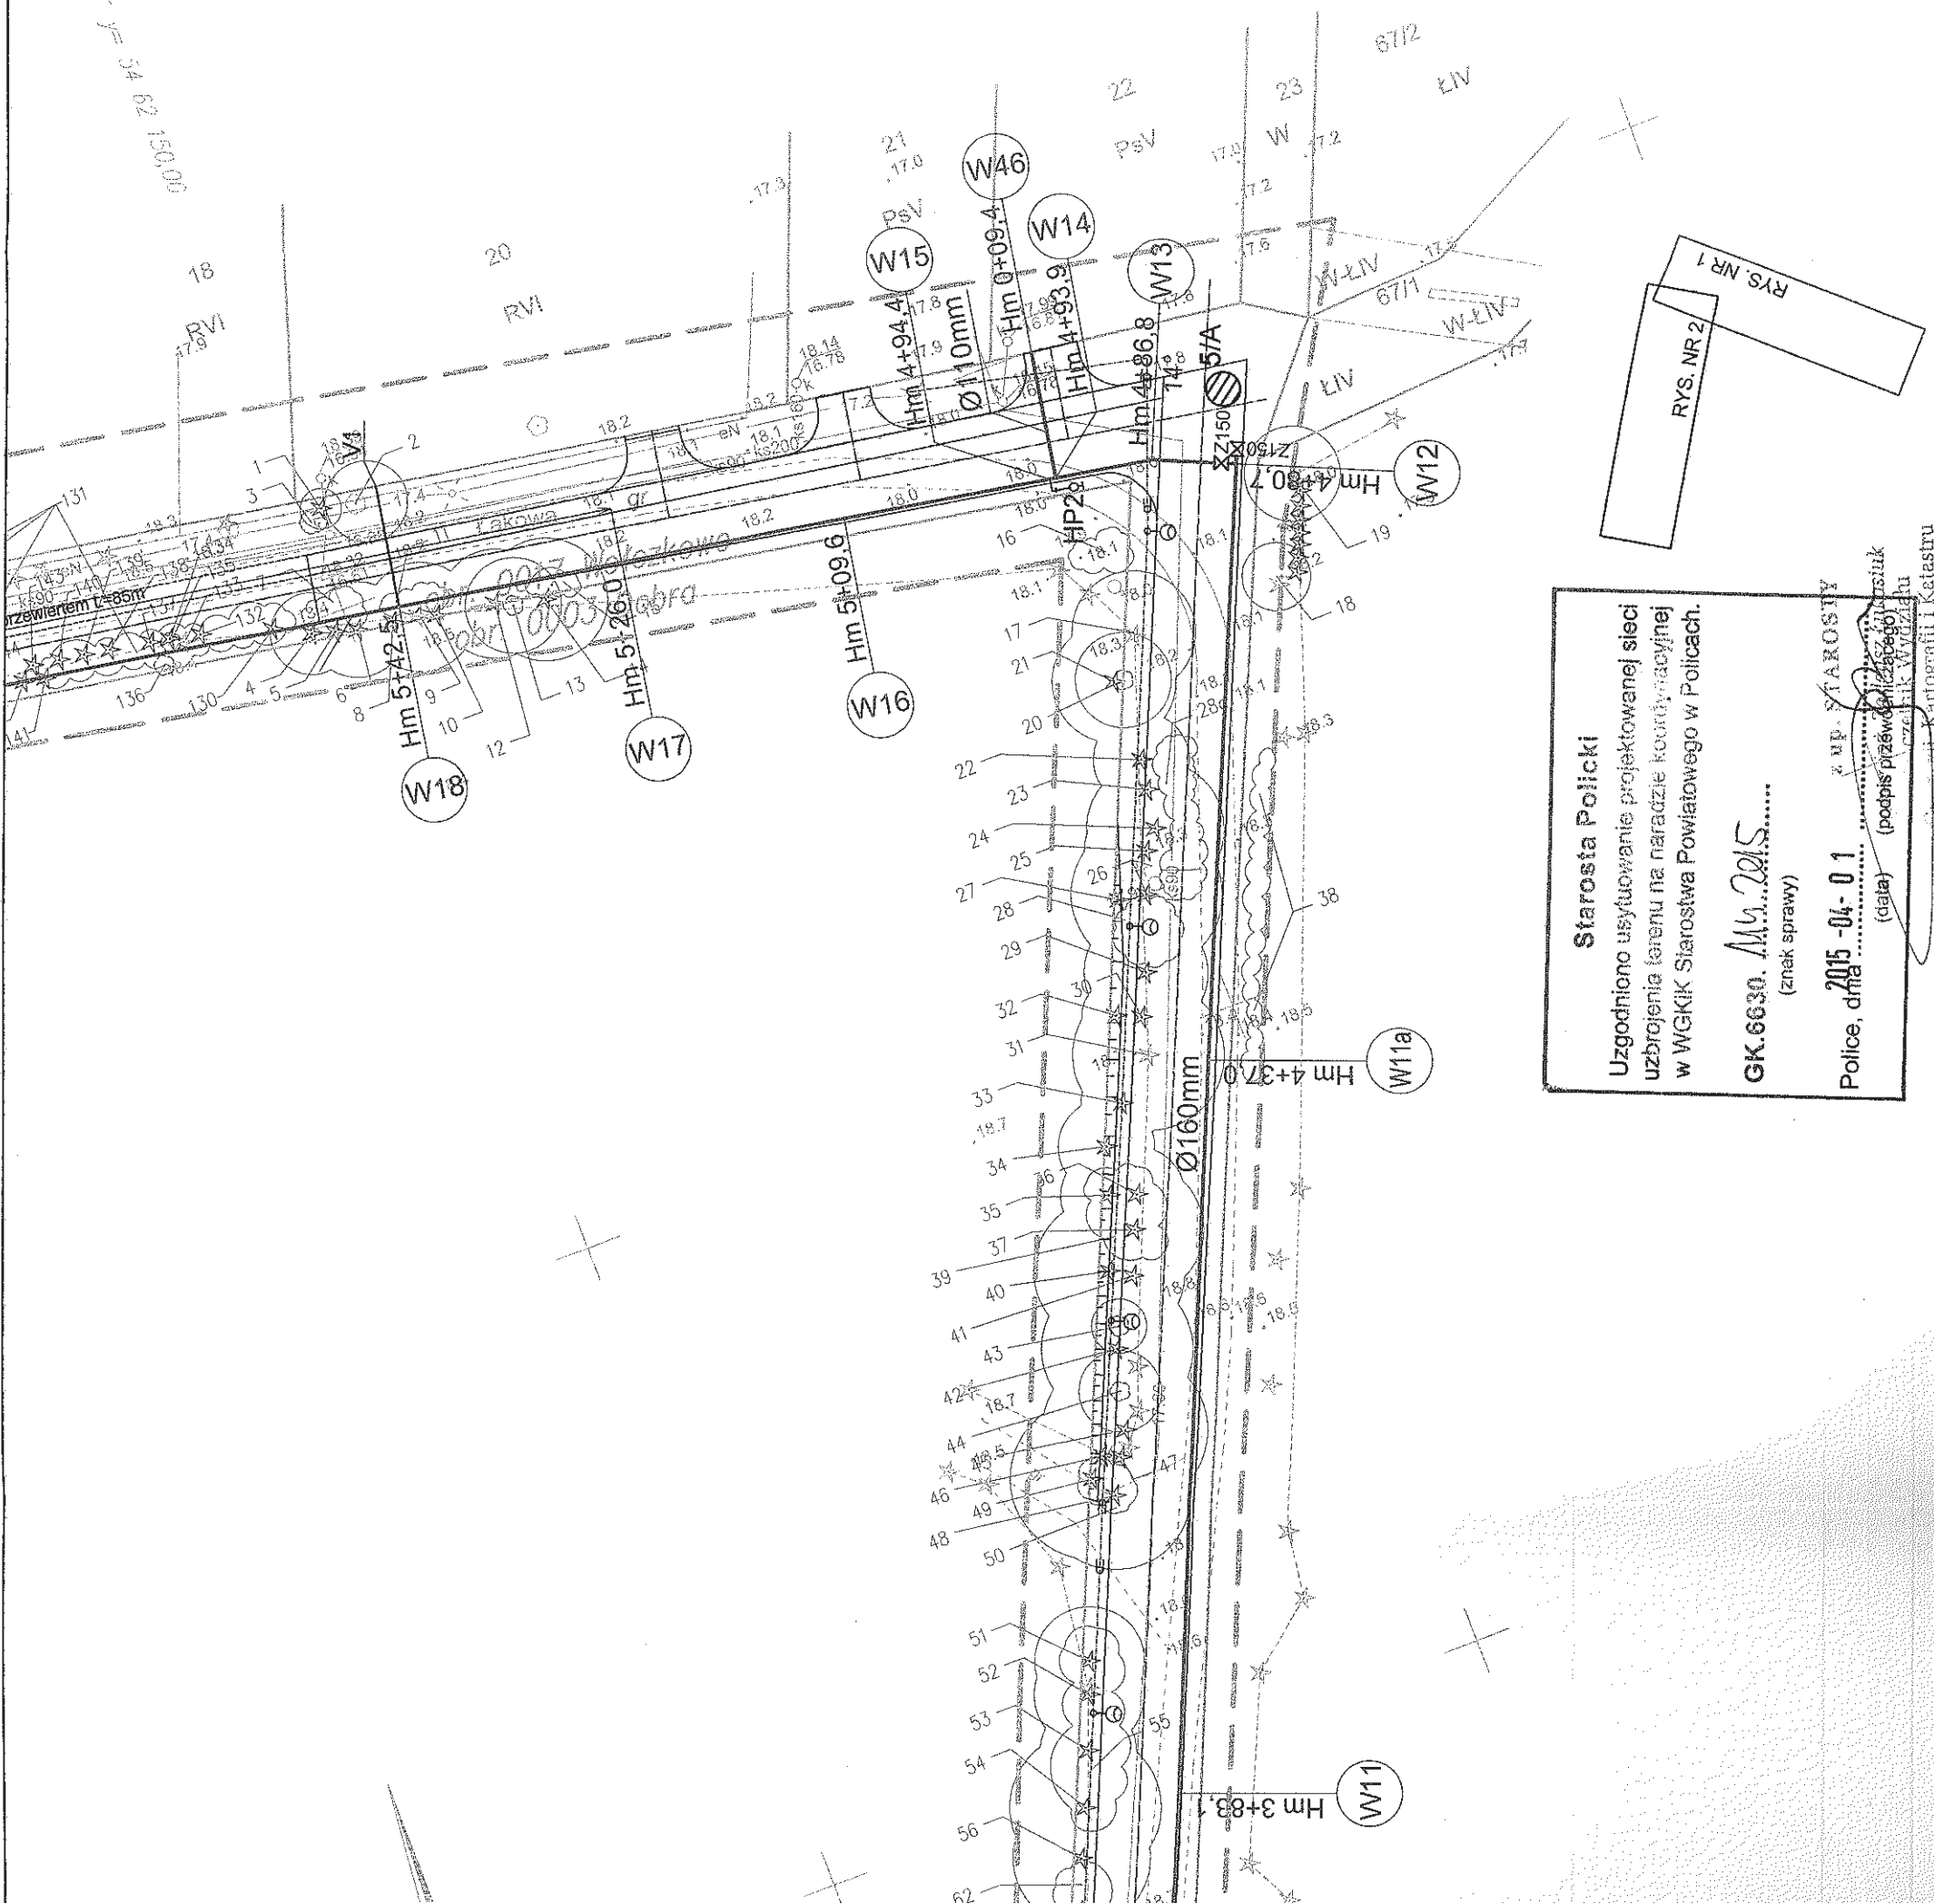

Starosta Policki

Uzgodniono usytuowanie projektowanej sieci  
uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej  
w WGKIK Starostwa Powiatowego w Policach.

GK.6630. M. 2015.

(znak sprawy)

Police, dnia 2015-04-01


z up. STAROSTY

(data) (podpis przewodniczącego  
Zespołu Wydziału  
Geodezji, Kartografii i Katastru)


OZNACZENIA:

- Ø160mm
- PROJEKTOWANA SIEĆ WODOCIĄGOWA
- PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE
- PROJEKTOWANY HYDRANT P. POŻ. NADZIEMNY
- PROJEKTOWANA ZASUWA
- Ø 12150
- LOKALIZACJA I NUMER OTWORU GEOLOGICZNEGO
- GRANICA DZIAŁKI
- ZAPROJEKTOWANA LINIA OŚWIETLENIOWA
- WG. ODDZIELNEGO OPRACOWANIA
- ZAPROJEKTOWANY UKŁAD DROGOWY
- WG. ODDZIELNEGO OPRACOWANIA

- DRZEWO Z NUMEREM INWENTARYZACJI
- DRZEWO Z NUMEREM INWENTARYZACJI
- NIE ZNAJDUJĄCE SIĘ NA PODKŁADZIE
- GEODEZYJNYM NANIESIONE ORIENTACYJNIE
- SKUPINA KRZEWÓW, SAMOSIEJÓW I PODROSTU
- Z NUMEREM INWENTARYZACJI NIE ZNAJDUJĄCE SIĘ
- NA PODKŁADZIE GEODEZYJNYM NANIESIONE ORIENTACYJNIE



x = 59 28 050,00  
y = 54 62 150,00

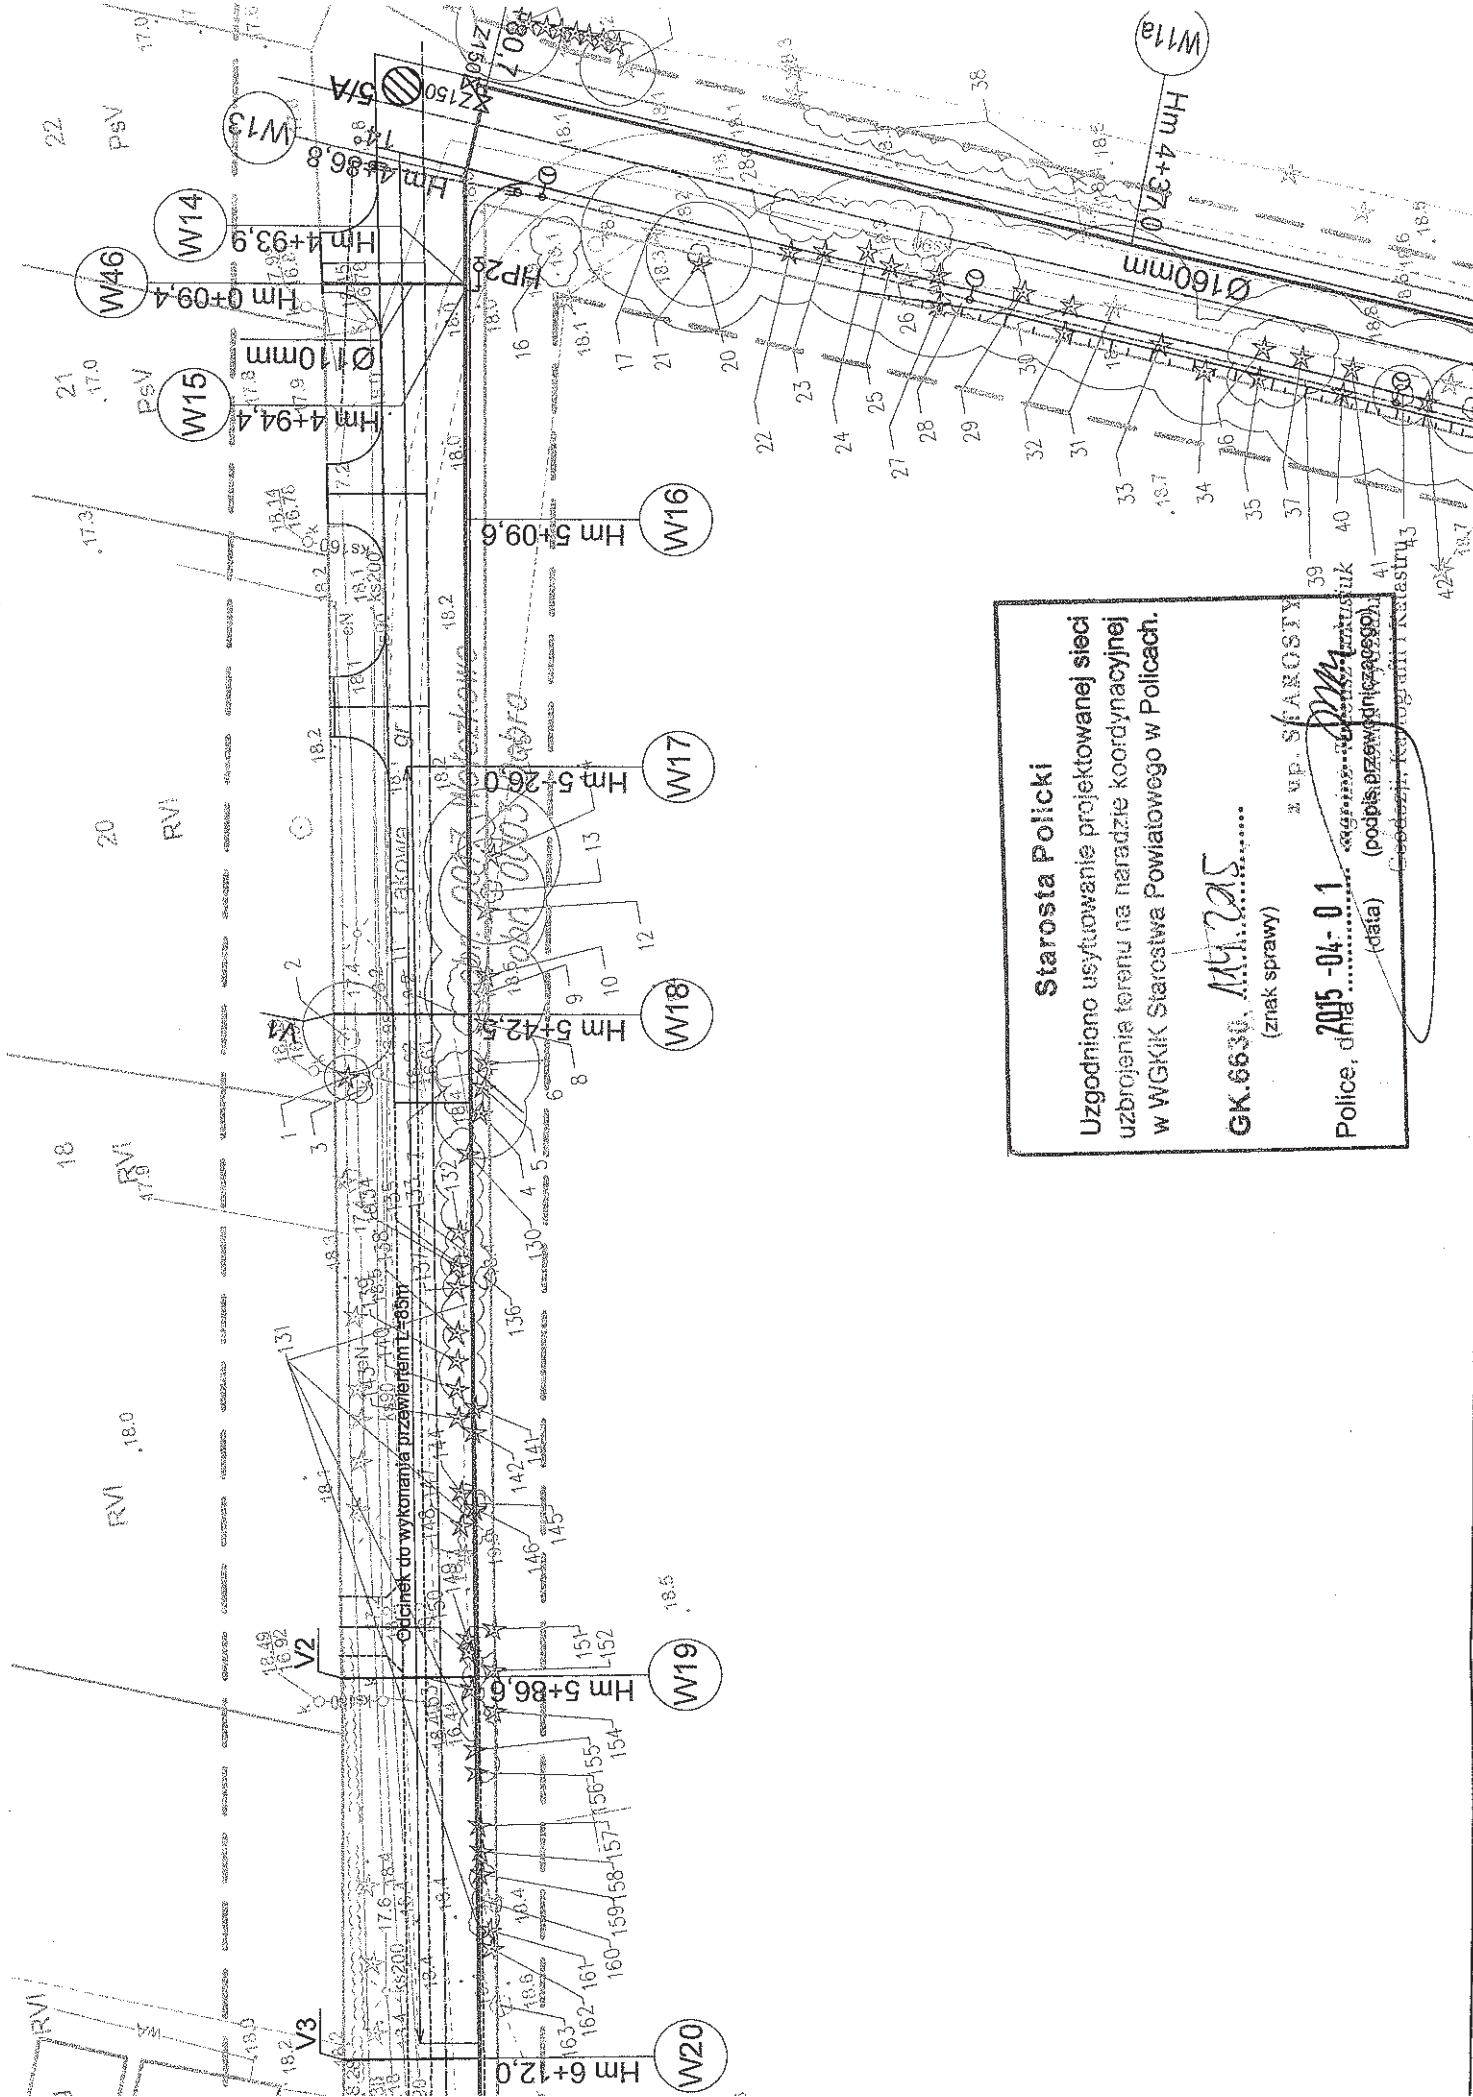

Starosta Policki

Uzgodniono usytuowanie projektowanej sieci  
uzbrojenie terenu na terenie koordynacyjnej  
w WGIK Starostwa Powiatowego w Policach.

GK.6630, 11.1.2015

(znak sprawy)

2015-04-01

(data)

z up. STAROSTY

(podpis przebiegającej)

(podpis przebiegającej)

Jednostka projektowa:  
**USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR**  
**LUCYNA KACZYŃSKA**  
71-051 Szczecin, ul. Zabuzajska 53a  
tel./fax. +48 91 483 51 34 ;  
e-mail: upin12@gmail.com

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE/COPYRIGHTS RESERVED  
Pracownia projektowa jest chroniona prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawach Prywatnych  
z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23.02.95)

Główny projektant:	Zakres i nr uprawnień	Podpis
mgr inż. ZBIGNIEW WOŹNIAK	upr. nr 282/Sz/83 specjalność instal-inż.	
Projektant:		Podpis
mgr inż. MACIEJ NOWAK	upr. nr ZAP/0083/POOS/14 specjalność instalacyjna b/o	
Sprawdzający:		Podpis
mgr inż. DARIUSZ SKUZA	upr. nr 583/Sz/94 specjalność instal-inż.	

Investor:	Gmina Dobra
Adres:	ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra

Typ:	Budowa wodociągu w ul. Łąkowej (dz. nr 1 dr obr.0017 Wólczkowo) w miejscowości Wólczkowo, Gmina Dobra
------	---

Bransza: SIECI SANITARNE	Faza: PROJEKT BUDOWLANY
Nazwa rysunku:	PLAN SYTUACYJNY
Skala:	1:500
Data:	02.2015
Nr rys:	2