



**Z OSADNIKIEM Ø1,50m V=2m³**

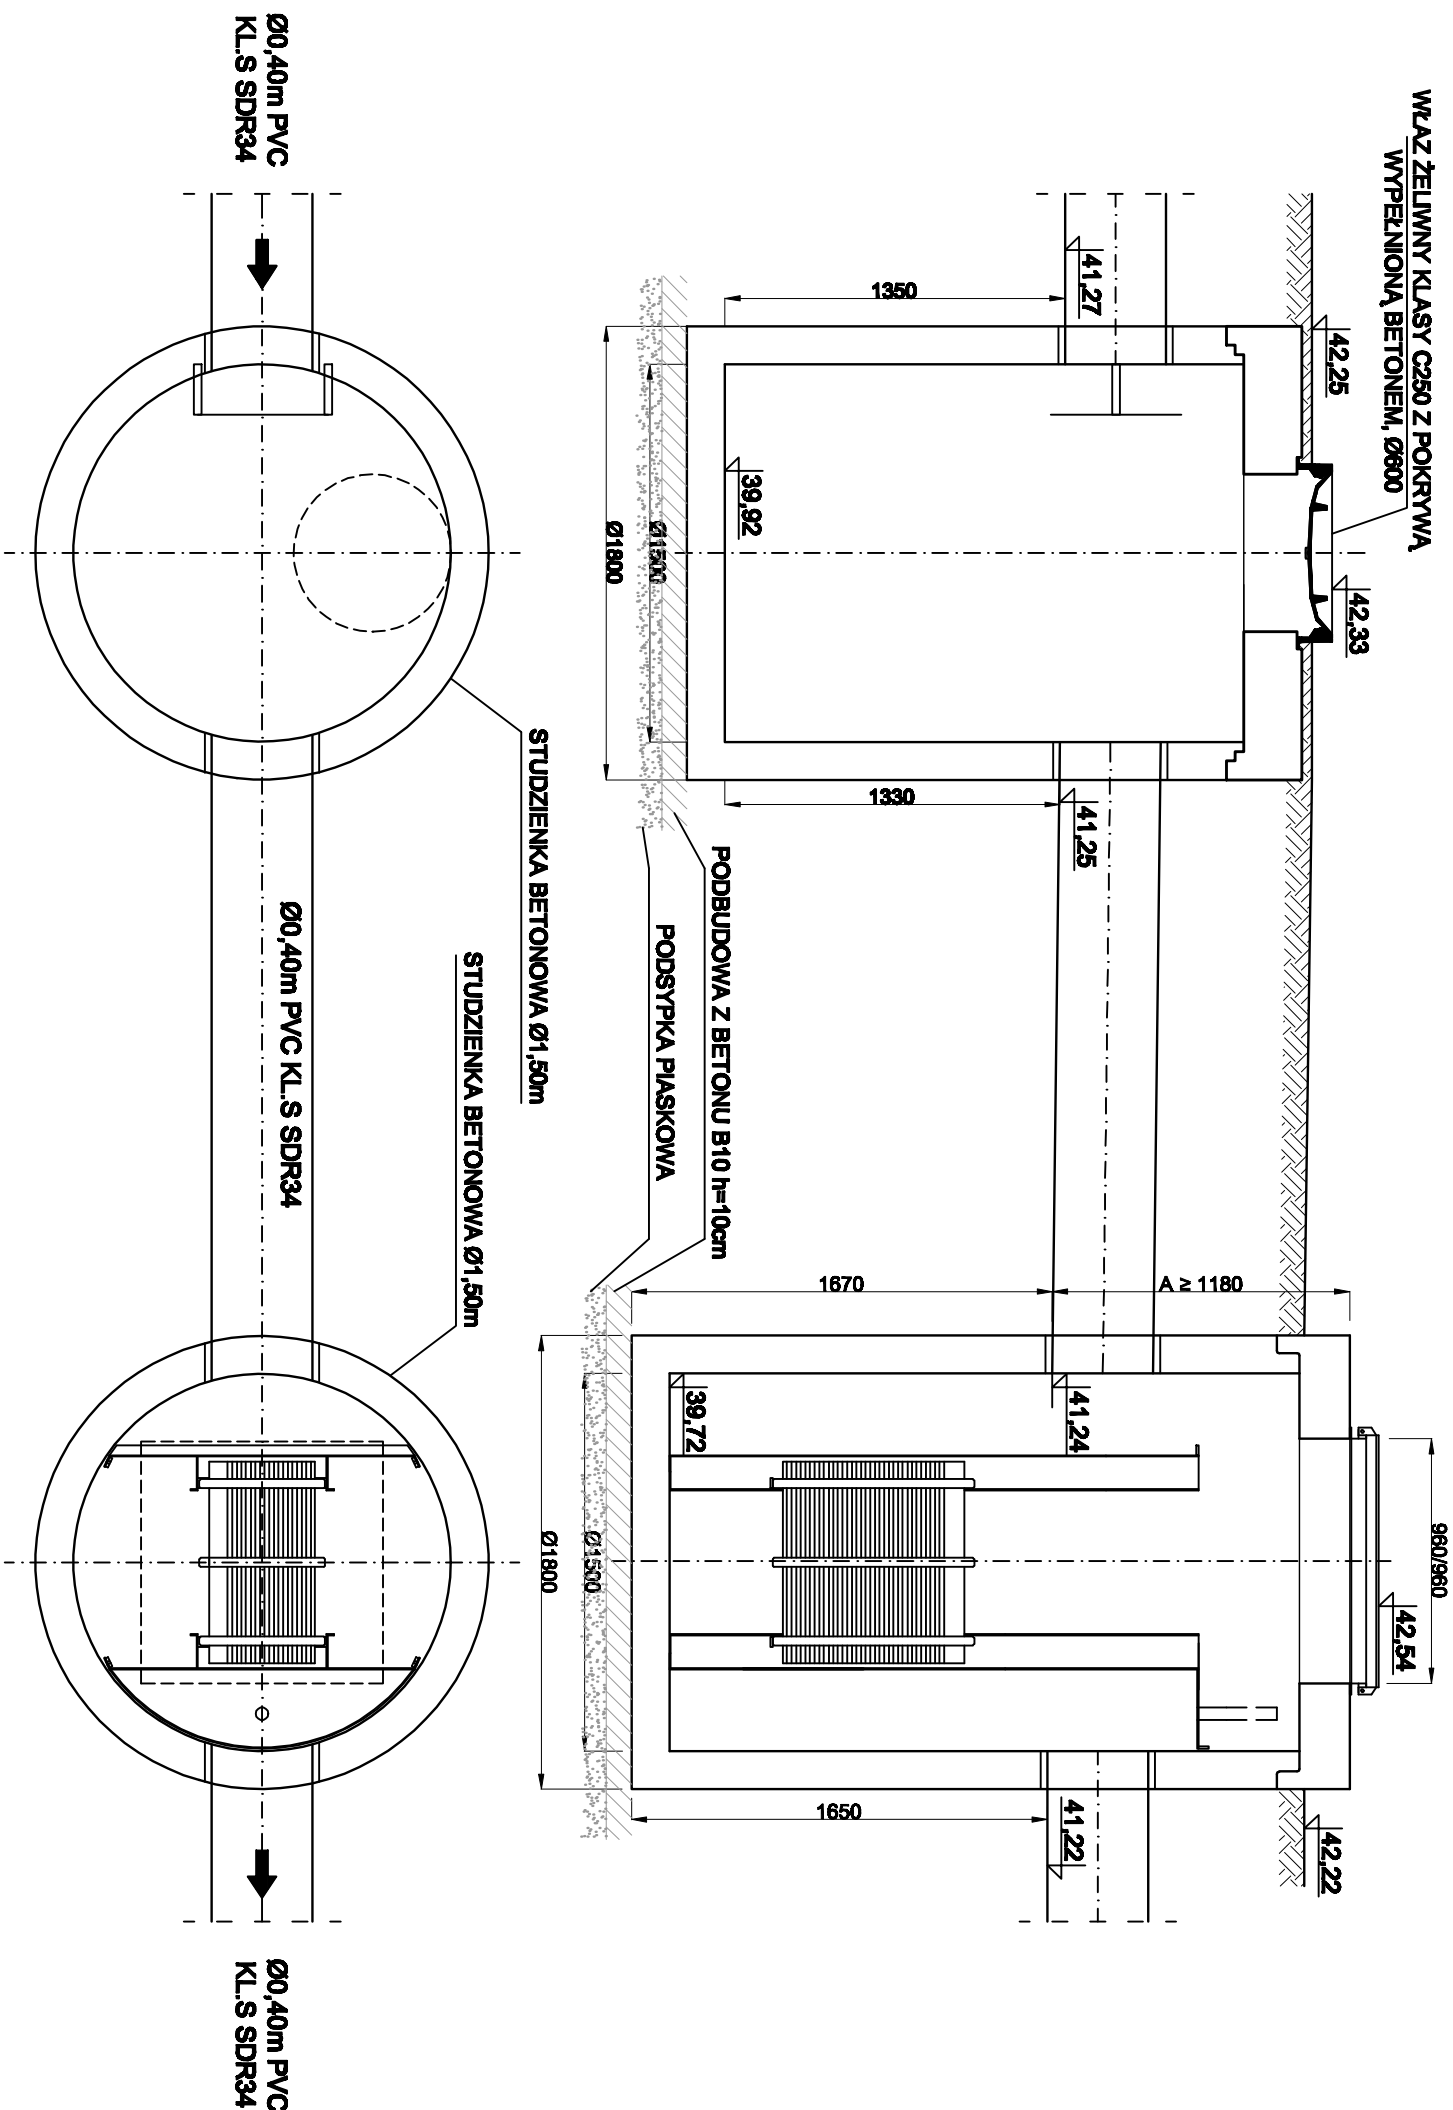

<b>Jednostka projektowa:</b>					
<b>USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR LUCYNA KACZYŃSKA</b>					
71-051 Szczecin, ul. Zabuzarska 53a tel./fax: +48 91 483 51 34 ; e-mail: upn12@gmail.com					
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE/COPYRIGHTS RESERVED					
Projekt i rysunek 100% / GdL nr 64 polski / 25 02/00 Zakaz kopiowania i rozpowszechniania bez zgody autora projektu					
<b>Główny projektant:</b>	Zakres i nr uprawnień	Podpis			
mgr inż. ZBIGNIEW WOŹNIAK	upr. nr 282/Sz/83 specjalność: instal.-inż.				
<b>Projektant:</b>		Podpis			
mgr inż. PIOTR SOŁTYS	upr. nr 249/00/2/P00S/08 specjalność: instalacyjna b/o				
<b>Sprawdzający:</b>		Podpis			
mgr inż. DARIUSZ SKUZA	upr. nr 563/Sz/94 specjalność: instal.-inż.				
<b>Inwestor:</b>	Gmina Dobra				
<b>Adres:</b>	ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra				
	<b>Tytuł:</b>				
		Budowa chłodni wraz z produkcją, oddaniem parali (inż. projektowych) w celu udr. Darula (St. nr 114/U, 67-68/00) powstania - Przewidzi. Zakład (St. nr 184-U) - design projektowe nr 06182/Darula - Darula, czest. budowa instalacji elektrycznej (St. nr 114/U, 67, 114/U dr. 114/2, 184 dr. 82 dr. 78) 18/72) w sąsiedztwie Darula, dar. Darula 600V, ciastki ciasta, piekarnik, piekarnik.			
<b>Branża:</b> KANALIZACYJNA	<b>Faza:</b> Projekt budowlany	<b>Skala:</b>	<b>Data:</b>		
Nazwa rysunku:		—	01.2013		
<b>SCHEMAT UKŁADU PODCZYSZCZANIA</b>		Nr rys:	6		