



UNIWERSALNA OPASKA DO NAWIERCANIA  
 WYKONANIE 1 1/4" DO PRZYŁĄCZA DOMOWEGO  
 Dn 1 1/4" Z ODEJSCIEM ISO DO RUR PE 32  
 W OBUDOWIE TELESKOPOWEJ I SKRZYŃCE ULICZNEJ

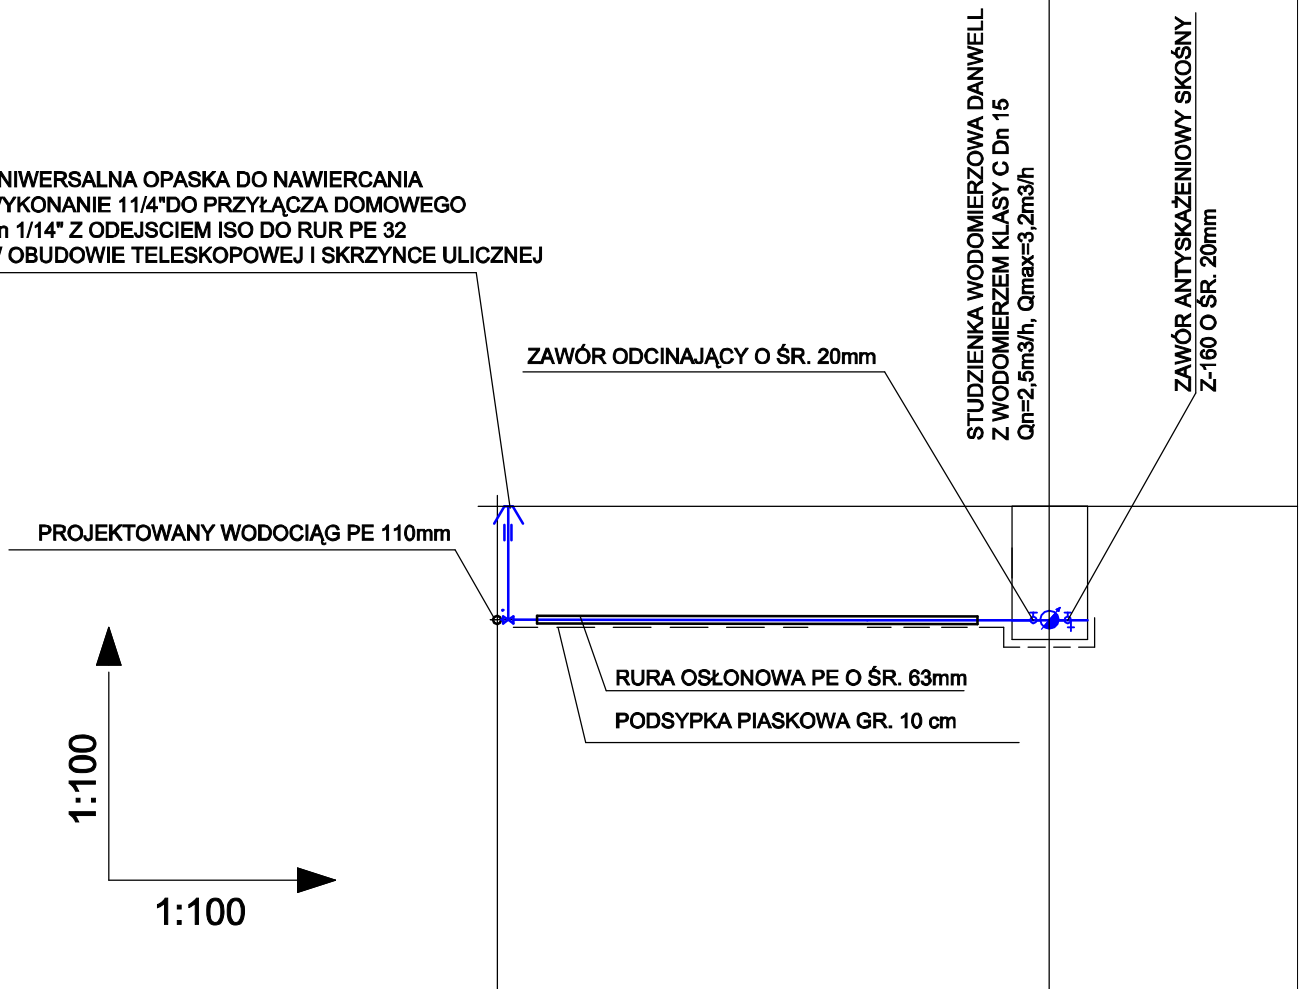

RZĘDNA TERENU	32,30	32,30
RZĘDNA OSI WODOCIĄGU	30,80	30,80
ZAGŁĘBIENIE WODOCIĄGU	1,50	1,50
ŚREDNICE I SPADKI	PE 32 mm PN10 i=0,1%	
ODLEGŁOŚCI W M		
OZNACZENIA	W20	W29

temat: <b>Projekt domu jednorodzinnego z wbudowanym garażem czterostanowiskowym</b>		
adres: <b>dz.nr 8/15 w m. Kościno, Gmina Dobra, Powiat Policki</b>		
projektant: Biuro Projektów ART-PROJEKT Sp. z o.o. ul. Partyzantów 5 73-110 Stargard		inwestor: <b>Sylwester i Elżbieta Krzywiac</b>  ul. Polskich Marynarzy 93/14 71-050 Szczecin
projektował: <b>inż. Andrzej Pierścionek</b>	ZAP/0082/POOS/04	
sprawdził: <b>mgr inż. Anna Banasik</b>	upr. ZAP/0013/PWOS/	
Sanitarna	faza: <b>Projekt Budowlany</b>	
skala: <b>1 : 100</b>	rysunek: <b>Przyłącze wodociągowe Profil podłużny W20-W29</b>	numer: <b>S-06</b>
data: luty 2016		