


ODWODNIENIE INSTALACJA IZOLIPUTOWA O ROSTWIE CO 1,0m

POSADOMIENIE NA WARSTWIE GRUNTU RODZIMEGO ZAGĘSZCZONEGO DO ID>0,40

POSADOMIENIE NA WARSTWIE PODSYPKI Z PIASKU ŚREDNIEGO O GRUBOŚCI H=10cm ZAGĘSZCZONEJ DO WSKAZNIKA ZAGĘSZCZENIA ID>0,40

10/A
26:73

1A/A
27:25

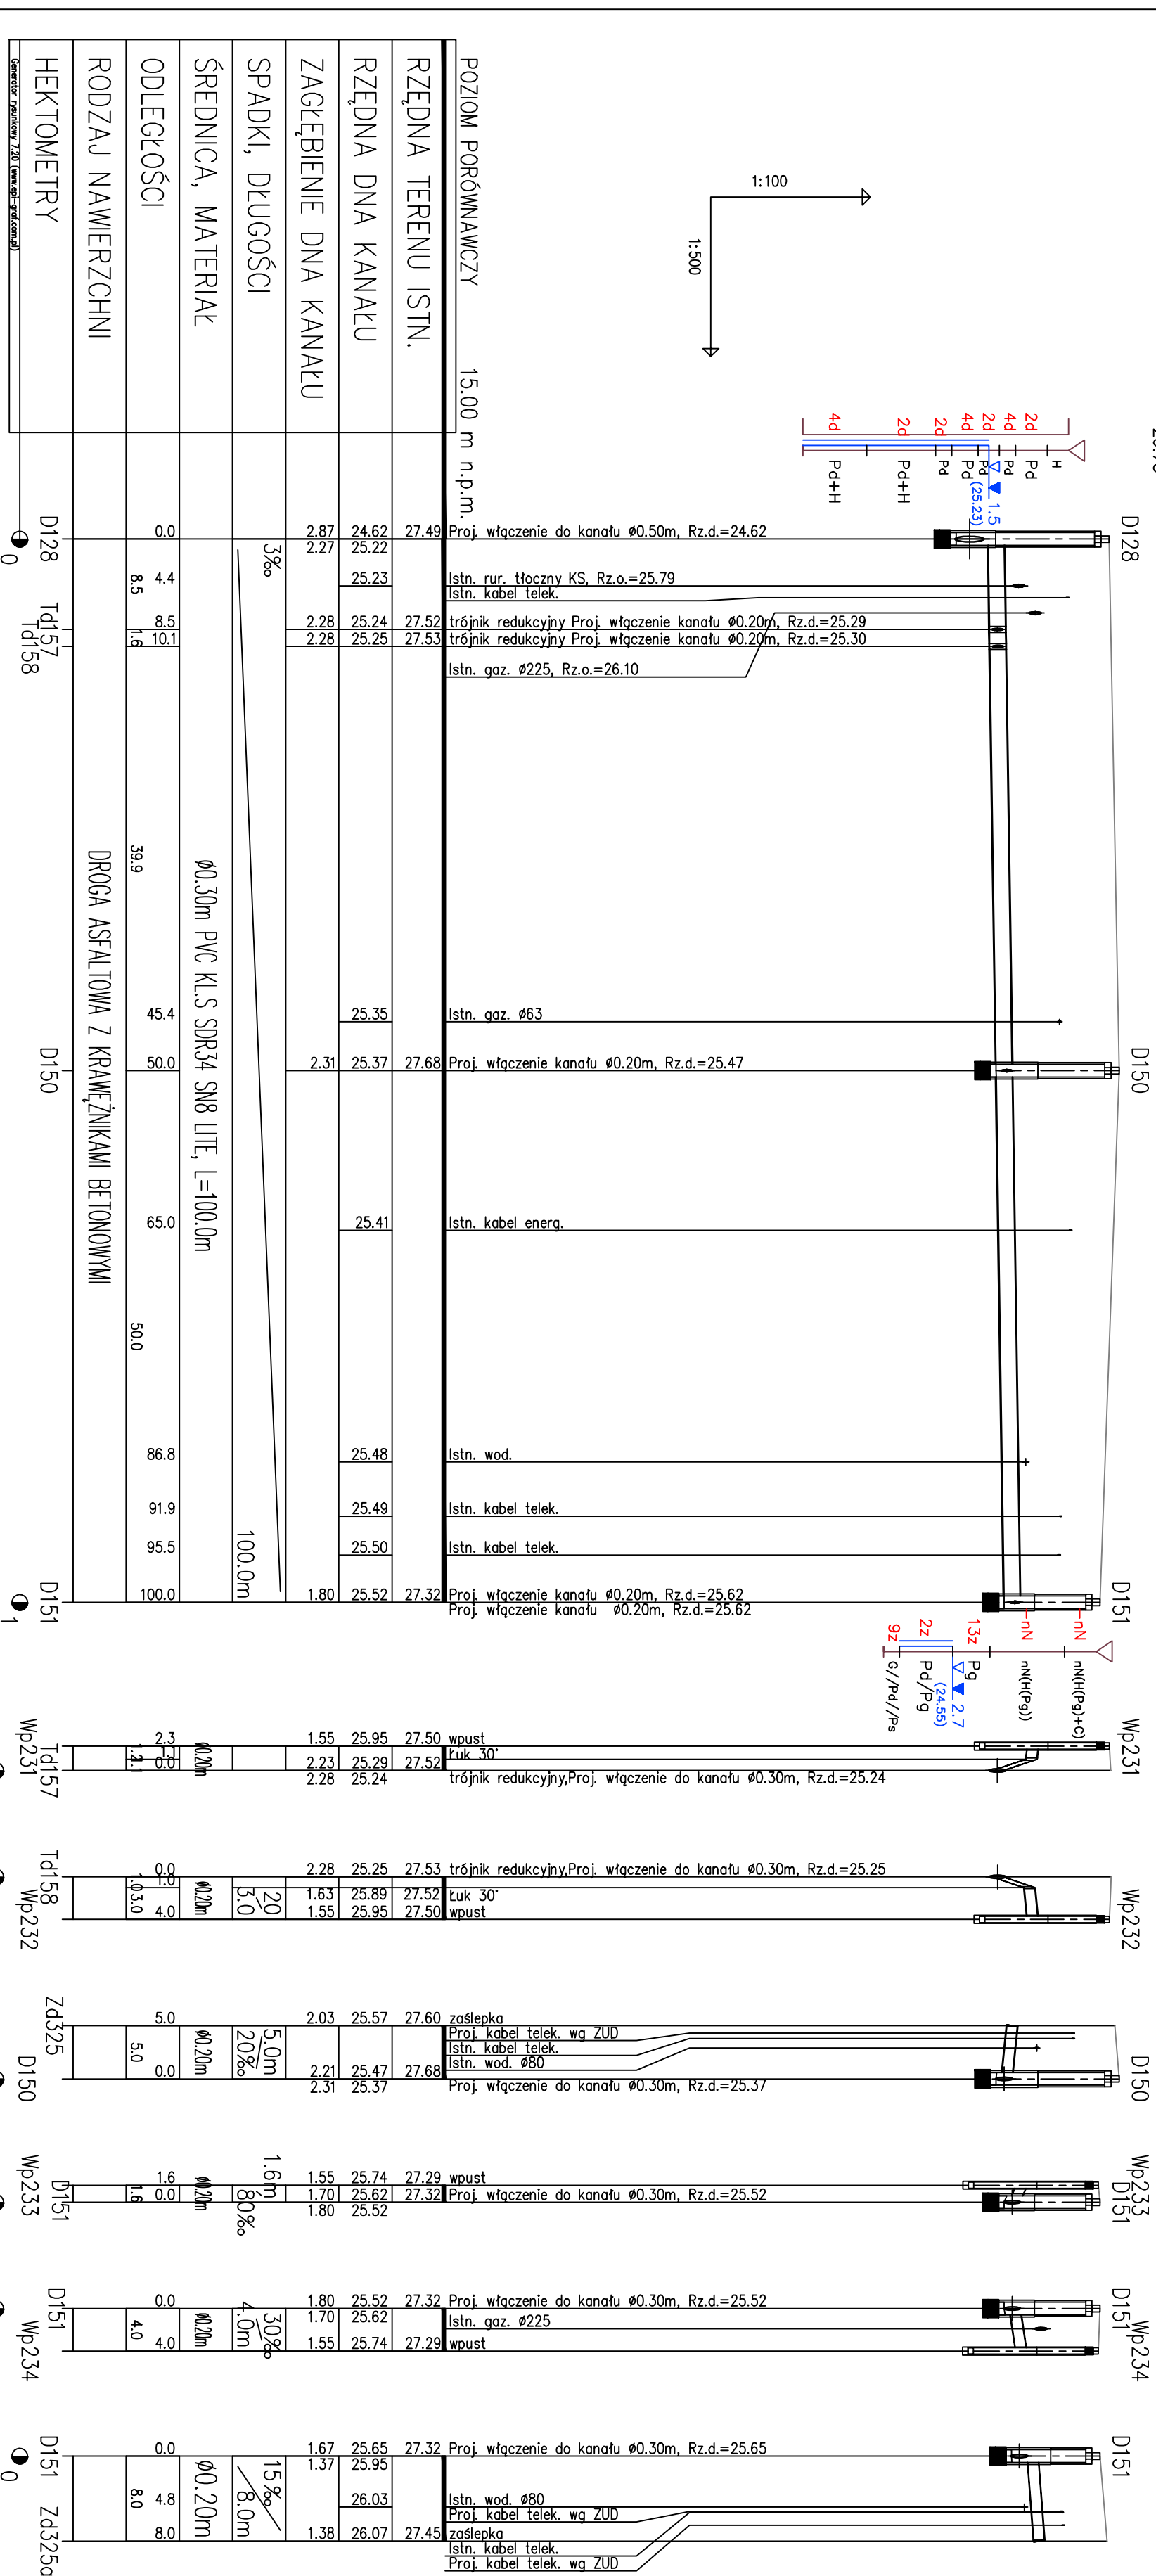

PRZYKANALIKI POSADAMIĆ NA WARSTWIE PODSYPKI GRUBOŚCI H=10cm Z PIASKU ŚREDNIEGO ZAGĘSZCZONEGO DO WSKAZNIKA ZAGĘSZCZENIA ID>0,40

WSZYSTKIE PRZYKANALIKI Ø0,20m WYKONAĆ Z RUR PVC KL.S SDR34 SN8 LITECH.

MIĘDZYGOSPODARSTWA
72-003 DOBRA, ul. SZCZECIŃSKA 16A

MIĘDZYGOSPODARSTWA
MIĘDZYGOSPODARSTWA
MIĘDZYGOSPODARSTWA
MIĘDZYGOSPODARSTWA

SIĘCI WOD-KAN

mgr inż. POKR SOLTYŚ - specjalność: instalacyjna lub
mgr inż. MARIUSZ OLJEK
mgr inż. DARIUSZ SKUZA - specjalność: instal. - inż.

HYDROTECHNIKA

mgr inż. WALDEMAR BURTY - specjalność: instal. - inż.
mgr inż. TOMASZ CHUDZIŃSKI
mgr inż. JANUSZ MYŚLIŃSKI - spec.: konsultingowa lub ZAP/0014/PC00K/09

BIURO PROJEKTOWE

mgr inż. WŁADYSŁAW BŁYŃSKI - inż. - inż.
mgr inż. JANUSZ MYŚLIŃSKI - inż. - inż.

PROJEKT WYKONAWCZY

mgr inż. WŁADYSŁAW BŁYŃSKI - inż. - inż.
mgr inż. JANUSZ MYŚLIŃSKI - inż. - inż.

PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU DESZCZOWEGO

mgr inż. WŁADYSŁAW BŁYŃSKI - inż. - inż.
mgr inż. JANUSZ MYŚLIŃSKI - inż. - inż.

MIĘDZYGOSPODARSTWA

mgr inż. WŁADYSŁAW BŁYŃSKI - inż. - inż.
mgr inż. JANUSZ MYŚLIŃSKI - inż. - inż.

MIĘDZYGOSPODARSTWA

mgr inż. WŁADYSŁAW BŁYŃSKI - inż. - inż.
mgr inż. JANUSZ MYŚLIŃSKI - inż. - inż.

MIĘDZYGOSPODARSTWA

mgr inż. WŁADYSŁAW BŁYŃSKI - inż. - inż.
mgr inż. JANUSZ MYŚLIŃSKI - inż. - inż.

MIĘDZYGOSPODARSTWA

mgr inż. WŁADYSŁAW BŁYŃSKI - inż. - inż.
mgr inż. JANUSZ MYŚLIŃSKI - inż. - inż.

MIĘDZYGOSPODARSTWA

mgr inż. WŁADYSŁAW BŁYŃSKI - inż. - inż.
mgr inż. JANUSZ MYŚLIŃSKI - inż. - inż.