


RZUT ELEWACJA FRONTOWA

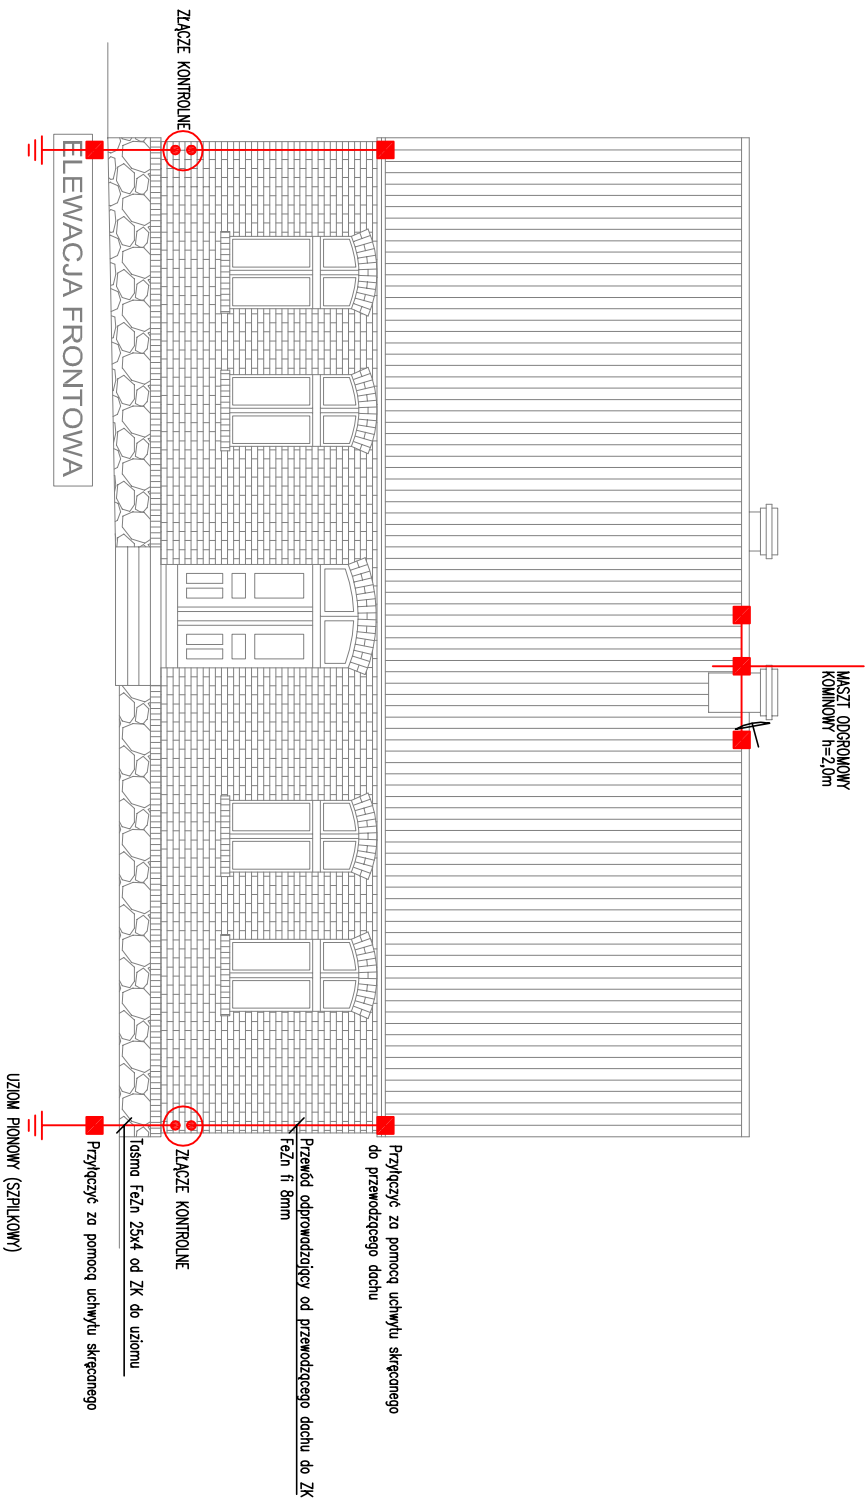

LEGENDA:

- Instalacja odgromowa LPS
- Połączenie skręcane
- ⊙ Złącze kontrolne na elewacji
- ⊥ Uziom pionowy (hmin=3,0m)

- UWAGI:
1. LPS IV klasy, zgodnie z PN-EN 62305.
 2. Zwód pionowy – moszt odgromowy kominowy o wys. 2,0m
 3. Zwód poziomy – naturalny, przewodząca powierzchnia dachu, grubość blachy min. 0,5mm.
 4. Przewody odprowadzające – FeZn ø8mm.
 5. Uziemienie – uziom szpiłkowy o dł. min. 3,0m.
 6. Połączenia skręcane wykonąć za pomocą uchwyty odgromowych ocynkowanych.
 7. Wypadkowa rezystancja uziemienia ≤ 10Ω

L.p. Zmiana:				Data:	
Opracował:				Podpis:	
Projektował:		mgr inż. Dawid Wilamberski		JD	
Sprawdził:		mgr inż. Janusz Dębski		JD	
Faza proj.:		Nr proj.:		Data:	
PBW		JD-1607		04.2016	
				Podzisko:	
				1:100	
Tytuł proj.:				Nr archiwalny:	
REMONT I PRZEBUDOWA PARTEROWEGO BUDYNKU				JD-1607-08	
MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ					
Tytuł rys.:				Nr rysunku:	
Plan instalacji odgromowej i uziemiającej				08	
				Arkusz:	
				2/2	