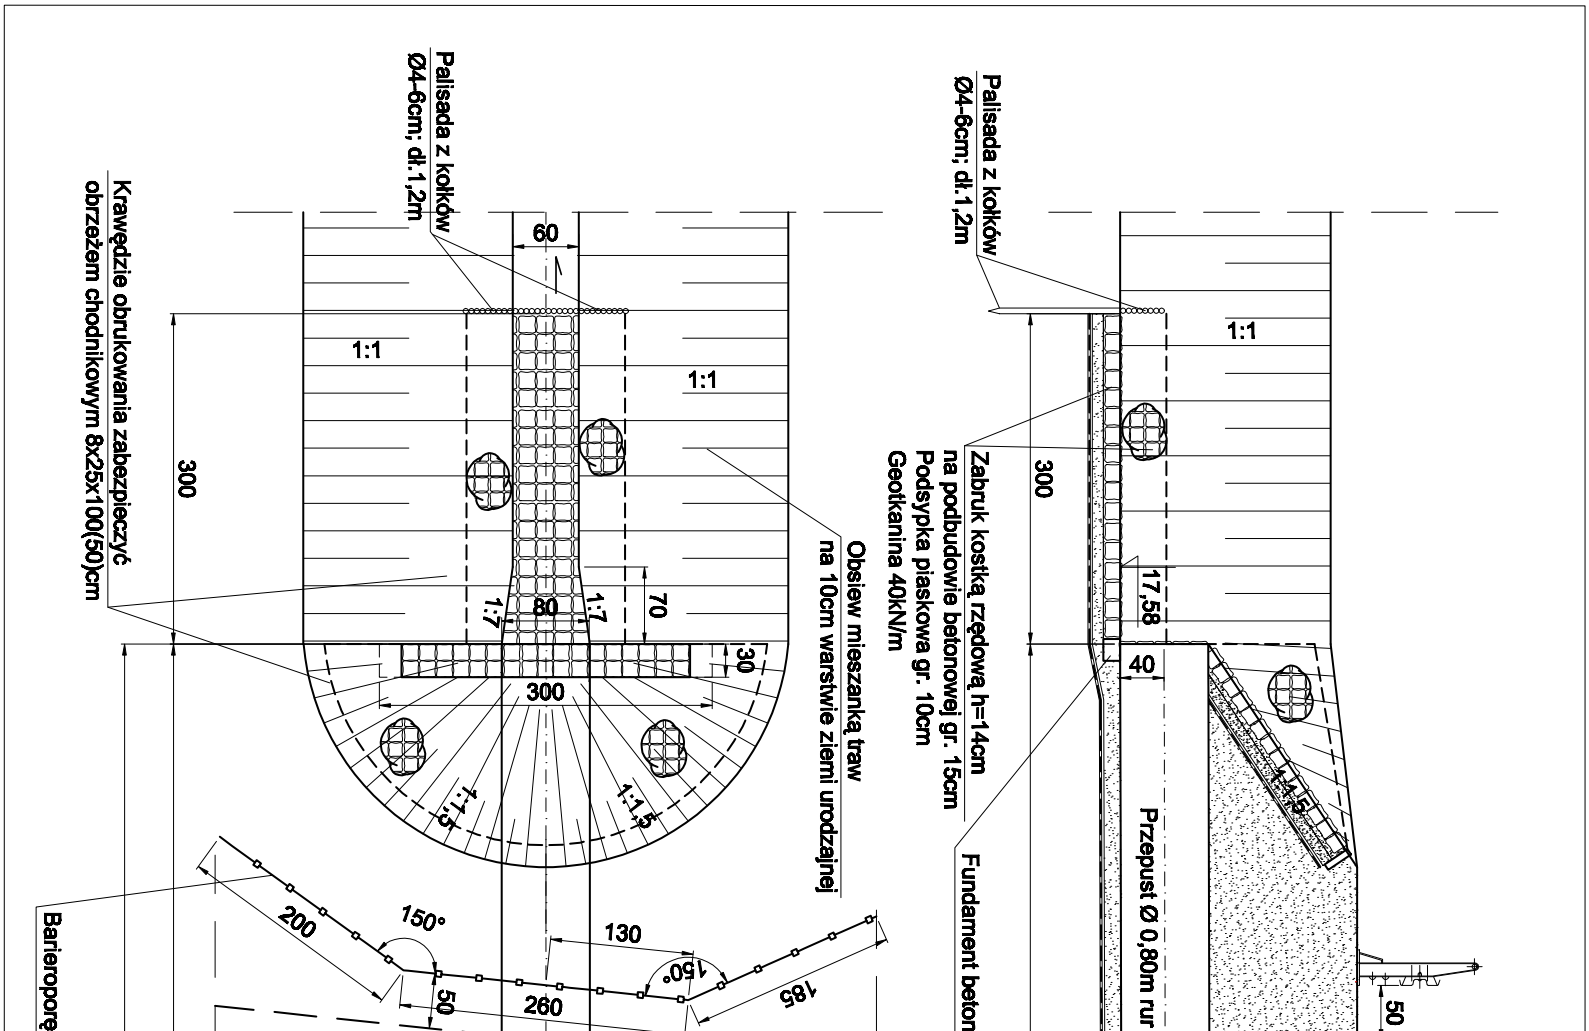
Palisada z kołków
Ø4-6cm; dł.1,2m
Krawędzie obrukowania zabezpieczyć
obrzeżem chodnikowym 8x25x100(50)cm
60
1:1
1:1
300
1:7
80
1:7
70
30
300
1:1,5
1:1,5
Obsiew mieszanką traw
na 10cm warstwie ziemi urodzajnej
200
150°
130
150°
185
50
260
Barieroporę
Palisada z kołków
Ø4-6cm; dł.1,2m
1:1
300
Zabruk kostką rzędową,h=14cm
na podbudowie betonowej gr. 15cm
Podsypka piaskowa gr. 10cm
Geotkanina 40kN/m
17,58
40
1:1,5
Przepust Ø 0,80m rur
Fundament beton
50


PRZEKRÓJ PODŁUŻNY
Konstrukcja nawierzchni odrębne opracowanie
Barieroporęcz -zgodnie z projektem drogowym
19,51
50
17,91
Ø30
17,61
GRP SN 10 000 L=7,60m i=3‰
Przepust Ø 0,80m rur GRP SN 10 000 L=5,0m i=3‰
1:1,5
1:1
17,62
760
16,96
500
300
Podsypka piaskowa gr. 15cm
owy - beton B-20
KS Ø200mm
Krawędzie obrukowania zabezpieczyć obrzeżem chodnikowym 8x25x100cm
Zabruk kostką rzędową h=14cm
na podbudowie betonowej gr. 15cm
Podsypka piaskowa gr. 10cm
Geotkanina 40kN/m
Przekrój B-B
Barieroporęcz -zgodnie z
Przyczółek kam
200x90x30cm
Fundament be
Ø80
90
20
80
300
PrzekrójA-A
Kostka
Podsyp
Kruszy
stabiliz
Pospół
45
Ø80
60
42
90
Geotkanina 40kN/m
Strefa podpierająca z piasku średniego gr 50cm
o doskonałej jakości i zagęszczeniu
do nośności >200-300 kN/m2
Zasypka z piasku średniego
o stopniu zagęszczenia >0.98 wg. Proctora
WIDOK Z GÓRY
A
B
Przyczółek kamienny z kostki rzedowej h=14cm
Oś proj. drogi
Proj.KD Ø300
KS Ø200
550
200
150°
130
260
50
185
1:1,5
90
1:5
80
1:5
50
1:1
760
500
300
1260
Proj. studnia betonowa W1
Obsiew mieszanką traw
na 10cm warstwie ziemi urodzajnej
Fundament betonowy - beton B-20
Stopień wodny -zgodnie z rysunkiem
STOPIEŃ WODNY- rys. techn-konstr.
Przyczółek kamienny
zbrojenie
30
90
20
40
AIII-GS4 Ø6-8mm L=250mm
co trzeci rząd kostki rzędowej
AIII-GS4 Ø6-8mm L=2800mm 2
cz

inwestor:

URZĄD GMINY DOBRA
UL. SZCZECIŃSKA 16A, 72-003

adres inwestycji:

GMINA DOBRA - MIERZYN

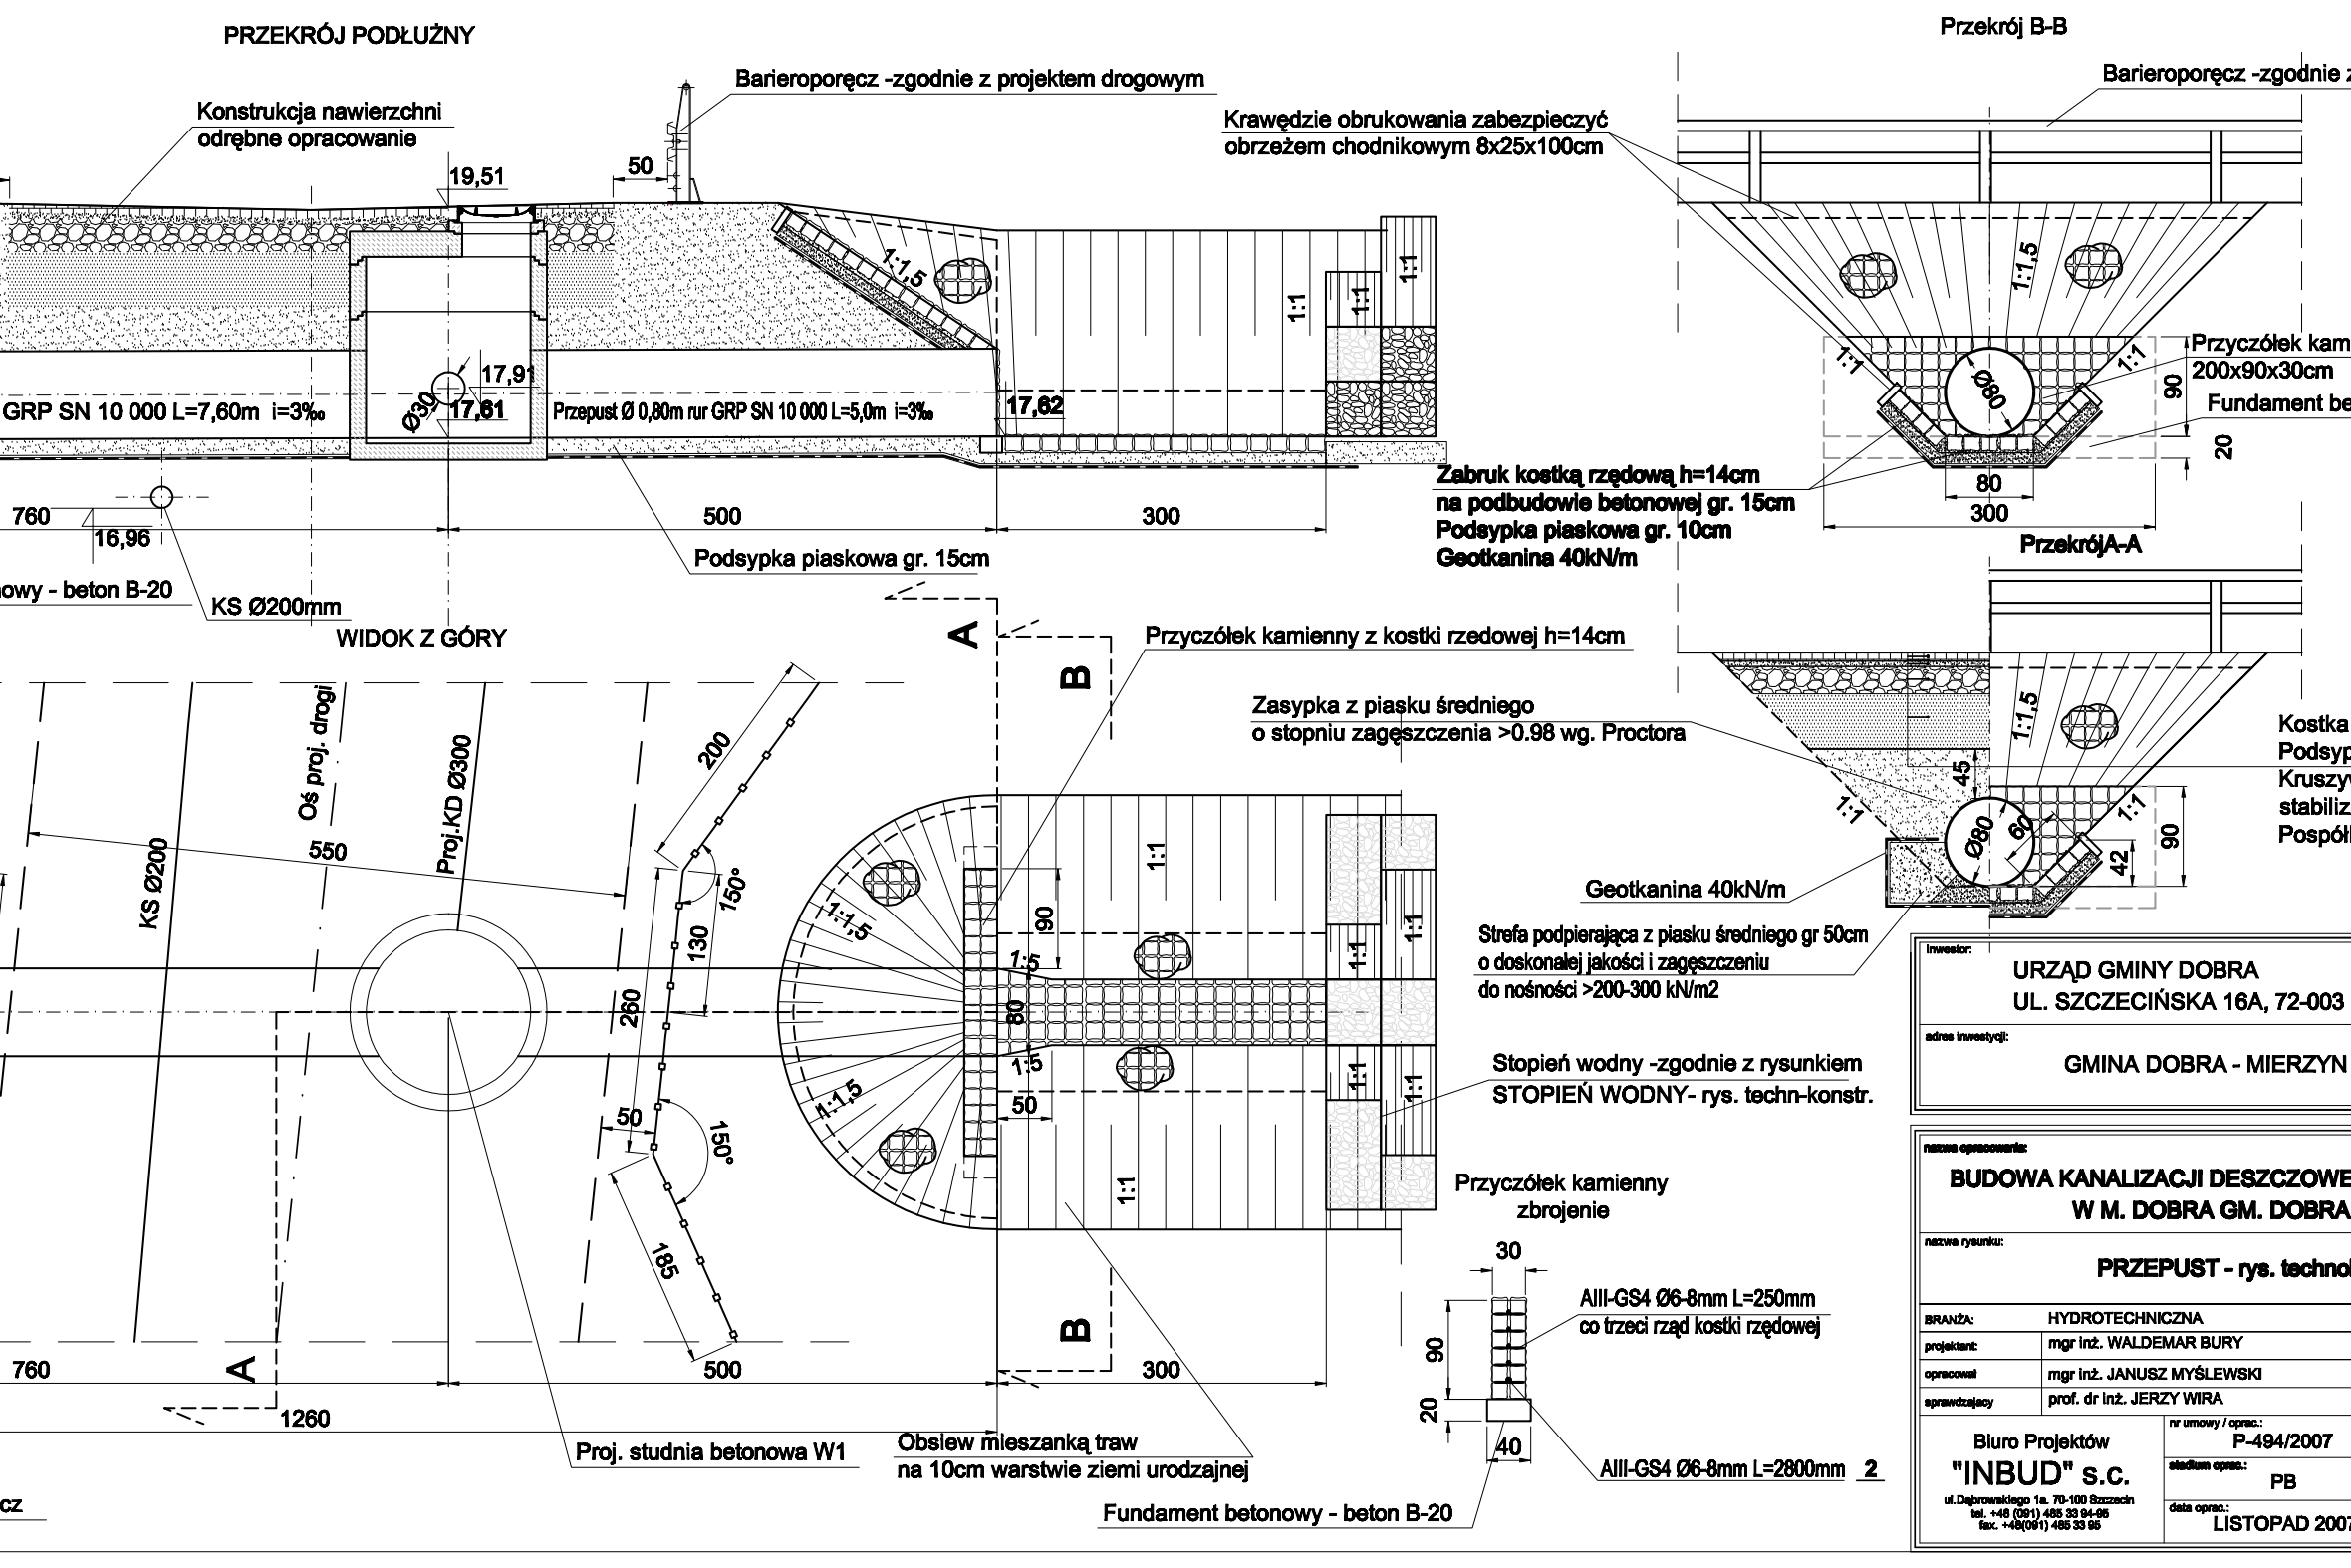nazwa opracowania:

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWE
W M. DOBRA GM. DOBRA

nazwa rysunku:

PRZEPUST - rys. techno

BRANŻA:	HYDROTECHNICZNA
projektant:	mgr inż. WALDEMAR BURY
opracował	mgr inż. JANUSZ MYŚLEWSKI
sprawdzający	prof. dr inż. JERZY WIRA

Biuro Projektów
"INBUD" s.c.
ul.Dąbrowskiego 1a. 70-100 Szczecin
tel. +48 (091) 485 33 94-95
fax. +48(091) 485 33 95

nr umowy / oprac.: P-494/2007
stadium oprac.: PB
data oprac.: LISTOPAD 2007

z projektem drogowym

ienny z kostki rzedowej h=14cm

tonowy - beton B-20

betonowa h=8cm
ka cement-piasek 1:4 gr.5cm
wo łamane
owane mech.(0-32) gr. 25cm
ka/żwir U>=5 gr. 50cm

DOBRA

GMINA DOBRA

J W ULICY ZAGRODOWEJ
SZCZECIŃSKA

logiczno-konstrukcyjny

	227/Sz/86	
	91/Sz/87	
	skala rysunku: 1 :50	rysunek nr: 4
7r.		