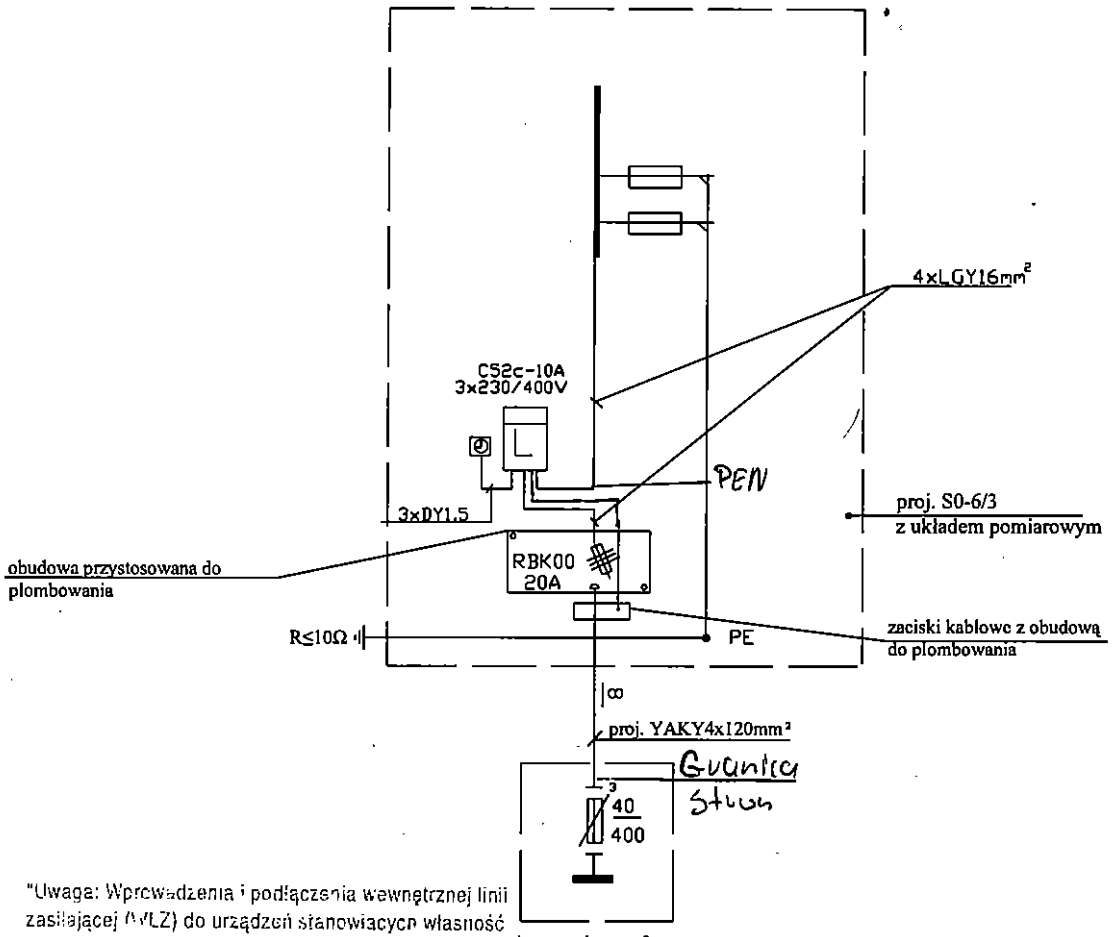

"Uwaga: Wprowadzenia i podłączenia wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) do urządzeń stanowiących własność ENEA Operator Sp. z o.o. wykonują zespoły podmiotu przyłączanego posiadające stosowne uprawnienia kwalifikacyjne eksploatacyjne na podstawie pisemnego zlecenia na pracę wydanego przez Rejon Dystrybucji Szczecin lub odpowiednie służby właściciela Sieci, po otrzymaniu zlecenia."

pred zasypaniem zgłosić do odbioru technicznego

UWAGA:

Kabel układać w ziemi na głębokości 0,7m. Proj. szafka oświetlenia ulicznego umiejscowiona w pobliżu węzła kablowego. Do odbioru dostarczyć protokół rezystencji uziomu szafki oświetlenia ulicznego. Obudowę RBK-OO przystosować do plombowania

Schemat niniejszy został sprawdzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 04.05.2007r. oraz innymi obowiązującymi aktami prawnymi w projektowanym zakresie pod względem zgodności z warunkami przyłączenia znak
.....2R1163401200Z.....
z dnia..16.11.2007..... do układu pomiarowo-rozliczeniowego włącznie.
Sprawdzenie jest ważne do dnia ważności warunków przyłączenia
Sprawdzenie przedłuża się na podstawie pisma
Znak..... do dnia.....
Szczecin, dnia 23.11.2007 podpis.....

ENEA Operator Sp. z o.o.
Oddział Dystrybucji Szczecin
Rejon Dystrybucji Szczecin

ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin Rejon Dystrybucji Szczecin Sekcja Planowania Sieciowego Starszy Specjalista ds. Ogólnych Pomiarowych Stefan Dutko

3386

OBIEKT	OŚWIETLENIE ULIC MIERZYN ul. FEJZOWA, KONWALIOWA, TULIPANOWA, KAMELIOWA			
Rodzaj opracowania: OŚWIETLENIE ULIC				INWESTOR: GMINA DOBRA
	Imię i Nazwisko	Podpis:	Data:	
Projektował:	J.KUBLICKI		11.2007	Skala
nr upr.	48/SZ/76			Nr Rys. 2
Opracował:	G.MADEJ			
Sprawdził:	Z.ULIŃSKI			
nr upr.	72/SZ/76			

SCHEMAT IDEOWY LINII KABLOWEJ 0,4KV I OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA